



编号: SDHA-JS054



2024031305

检测报告

环安(检)字 2024031305 号

项目名称: 有组织废气、废水、噪声 (三月份)

委托单位: 滕州市悟通香料有限责任公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2024 年 03 月 20 日

山东环安检测科技有限公司



声 明

- 1、报告无“山东环安检测科技有限公司检验检测专用章”、章无效。
- 2、报告内容涂改无效；无编制、审核和批准人（授权签字人）签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东环安检测科技有限公司检验检测专用章”无效；未经本公司批准，部分复制报告无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之日起三日内，向本公司申请复验，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、如客户所提供信息有误或与实际情况偏差较大，导致检测结果异常，本公司不予负责。
- 7、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。
- 8、标注*符号的检测项目为分包项目。

检测业务联系电话及传真：（0632）-5255088

邮政编码：277500

地址：山东省枣庄市滕州经济开发区春藤西路 399 号

山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

委托单位		滕州市悟通香料有限责任公司		检测类别		委托检测					
检测地址		滕州市姜屯镇闫东村西		采(送)样日期		2024.03.13					
样品描述		有组织废气：气态		采样人员		陈卫国、李宝平					
		废水：浅黄色微浑浊微弱异味液态		样品类别		有组织废气、废水、噪声					
		有组织废气									
检测项目		分析方法依据		分析人员		检测分析设备/型号		设备编号		检出限	
氮氧化物		HJ 693-2014		陈卫国 李宝平		自动烟尘烟气测定仪 GH-60E		SDHA-YQ-036		3mg/m³	
		废水									
检测项目		分析方法依据		分析人员		检测分析设备/型号		设备编号		检出限	
pH 值		HJ 1147-2020		陈卫国 李宝平		便携式 PH 计 LC-PHB-1A		SDHA-YQ-113		/	
五日生化需氧量		HJ 505-2009		杜利华		生化培养箱 SPX-250B 溶解氧测定仪 JPB-607A		SDHA-YQ-116 SDHA-YQ-006		0.5mg/L	
悬浮物		GB/T 11901-1989				电子天平 FA2004B		SDHA-YQ-014		/	
总磷		GB/T 11893-1989		周婷		可见分光光度计 V-5000		SDHA-YQ-020		0.01mg/L	
阴离子表面活性剂		GB/T 7494-1987								0.05mg/L	
动植物油		HJ 637-2018		田玲玲		红外测油仪 OL580		SDHA-YQ-025		0.06mg/L	
		噪声									
检测项目		分析方法依据		分析人员		检测分析设备/型号		设备编号		检出限	
工业企业厂界环境噪声		GB 12348-2008		陈卫国 李宝平		多功能声级计 AWA6228+		SDHA-YQ-209		/	
判定依据		/									
结论及评价		不做评价。						滕州安检测科技有限公司 (检验检测专用章) 2024年03月20日			
备注		/									



编制：韦岚

审核：张

批准：周东晓

日期：2024.3.20

日期：2024.3.20

日期：2024.03.20

山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

有组织废气检测结果

采样点位	锅炉排放口出口（高 15 m，截面积 0.503 m ² ）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2024.03.13	烟气温度(℃)		104.5		
	流速 (m/s)		2.42		
	标干流量 (m ³ /h)		2835		
	含氧量 (%)		8.4	8.9	8.8
	含湿量 (%)		11.3		
	样品编号	检测项目 (单位)	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	/	氮氧化物(实测浓度) (mg/m ³)	26	27	27
		氮氧化物(折算浓度) (mg/m ³)	36	39	39
		排放速率 (kg/h)	0.074	0.077	0.077

废水检测结果

采样时间	样品编号	检测项目 (单位)	检测结果			备注
			第一次	第二次	第三次	
2024.03.13	/	pH 值 (无量纲)	7.6	7.7	7.7	污水排放口
	FS2403130301~03	五日生化需氧量 (mg/L)	6.5	6.9	7.8	
		悬浮物 (mg/L)	24	22	21	
		总磷 (mg/L)	0.20	0.24	0.16	
		阴离子表面活性剂 (mg/L)	1.02	1.07	1.11	
		动植物油 (mg/L)	1.26	1.67	1.74	


山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

噪声检测结果

检测日期			2024. 03. 13		
气象条件		天气：晴	风速：1.8m/s		
测点编号	测量点位	检测项目（单位）	检测结果（昼）	检测结果（夜）	
1#	北厂界	等效连续 A 声级 dB(A)	52	47	
2#	西厂界	等效连续 A 声级 dB(A)	52	47	
3#	南厂界	等效连续 A 声级 dB(A)	51	48	
4#	东厂界	等效连续 A 声级 dB(A)	51	47	

附图 1：噪声检测点位示意图

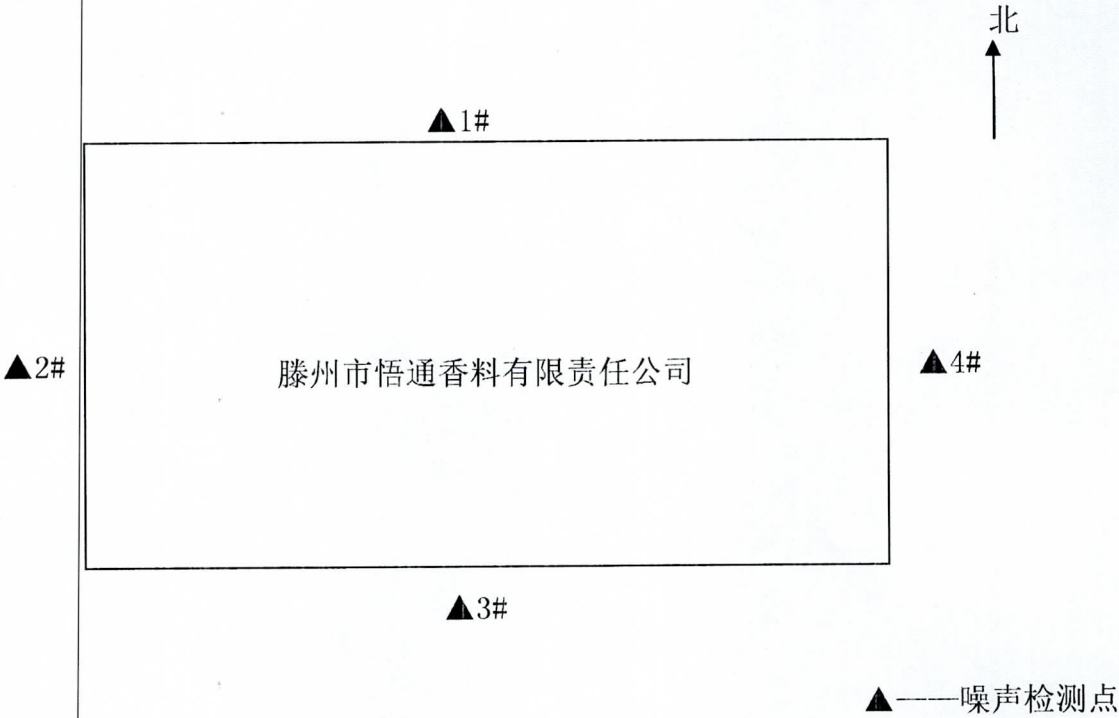

本报告结束

